


Opzwellende brandkussens Rf 4u volgens EN1366-3



De Astroflame brandkussens zijn getest volgens EN1366-3 en BS476 part 20. Ze bieden een brandweerstand van 4 uur voor openingen tot 600mm x 600mm en 2 uur tot 850mmx850mm. Ze zijn beschikbaar in 4 standaard afmetingen, en gemakkelijk te plaatsen en te verplaatsen. Geschikt voor doorvoeringen door muren en vloeren van metalen buizen, kabelgoten, en dergelijke.

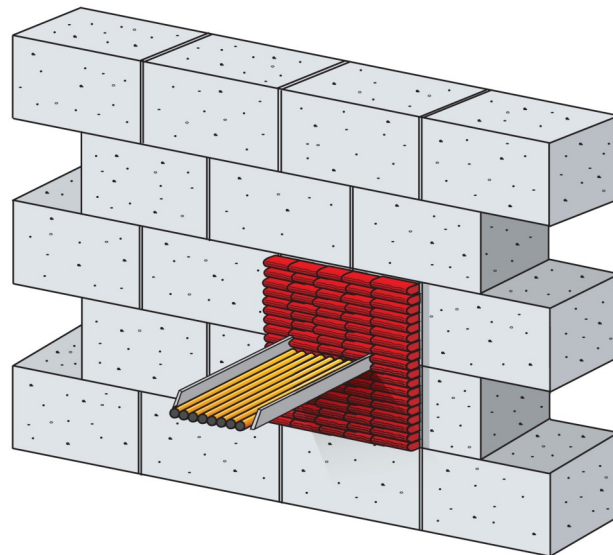

Beschrijving

Deze opzwellende brandkussens zijn gemaakt van een zakje in slijtvast speciaal behandeld glasvezel, gevuld met een mengeling van minerale vezels en reactiemiddelen die zorgen voor de uitzetting. Bij blootstelling aan de hitte van de brand zullen deze eerst uitzetten en daarna hard worden om een volledige en duurzame afdichting te verzekeren tegen vlammen, rook en hete gassen.

Statamat NV

Finlandstraat 5A
9940 Evergem

Telefoon: (09) 255 53 33

Fax: (09) 255 53 39

E-mail: info@statamat.be

Website: www.statamat.be

Opzwelkende brandkussens Rf 4u volgens EN1366-3

Beschrijving (vervolg)

De brandkussens kunnen gebruikt worden om een tijdelijke of een definitieve barrière te vormen en zijn ideaal voor het afsluiten van doorvoeren van kabels en kabelgoten door structurele elementen met een brandweerstand. De opening moet steeds volledig opgevuld zijn!

De Astroflame brandkussens bevatten geen asbest of halogenen. Ze kunnen gemakkelijk weggenomen worden om nieuwe leidingen of kabels door de opening te trekken en daarna teruggeplaatst worden.

Bestelgegevens


Artikelnummer	Afmetingen	Rf	Standaard verpakking*
AFFPL	300mm x 200mm x 40mm	4u	doos 25 stuks
AFFPM	300mm x 150mm x 40mm	4u	doos 50 stuks
AFFPS	300mm x 100mm x 40mm	4u	doos 50 stuks
AFFPSAS	300mm x 50mm x 40mm	4u	doos 100 stuks

* De standaard verpakkinghoeveelheden zijn indicatief, alle artikelen zijn ook per stuk verkrijgbaar

Plaatsing

Kies de juiste afmeting brandkussens om de opening optimaal te vullen. Schud de kussens op om een gelijkmatige verdeling van het vulsel te bekomen. Leg de kussens in de opening met de kortste kant in de breedte. Zorg ervoor dat de opeenvolgende lagen overlappen. Vul alle openingen met kleinere kussens. De kussens moeten 300mm diep gestapeld worden.

Bij gebruik in vloerdoorvoeringen wordt best een ondersteunend draadnet 50x50x5mm gebruikt. Dit moet minstens 100mm overlappen met de vloer en met een staalband en schroeven vastgemaakt zijn. Ook aan de bovenzijde moet een draadnet aangebracht worden.

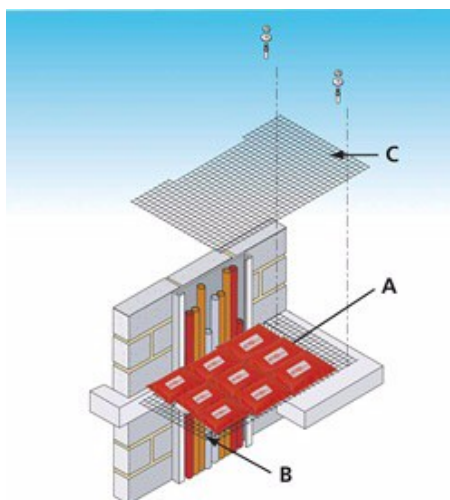

Vul de opening met brandkussens tot een dikte van minimum 150mm. Gebruik de passende afmetingen om elke opening te dichten. De opeenvolgende lagen moet overlappend gestapeld worden